

Information für die untere Zone, Chlorothalonil im Trinkwasser 2026

Die Wasserversorgung der Einwohnergemeinde Bellach informiert gemäss der jährlichen Informationspflicht Art. 5 der Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV; SR 817.022.11), vom 16. Dezember 2016.

Information Einwohner

Die Einwohnergemeinde Bellach ist bestrebt, ihren Konsumentinnen und Konsumenten jederzeit Trinkwasser zu liefern, das hinsichtlich Zusammensetzung und Qualität den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Das Trinkwasser in Bellach ist von **guter Qualität** und kann uneingeschränkt konsumiert werden, obwohl in der unteren Zone geringe Konzentrationen von Abbauprodukten des Pflanzenschutzmittels Chlorothalonil nachgewiesen werden. Die gemessene Konzentration des Chlorothalonil-Metaboliten R417811 betrug maximal 0.12 µg/L und liegt damit nur geringfügig über dem gesetzlichen Höchstwert. Positiv zu vermerken ist, dass in den letzten Jahren ein starker Rückgang der Konzentration zu verzeichnen ist. Aufgrund der bisherigen Entwicklung ist davon auszugehen, dass die gesetzlichen Höchstwerte voraussichtlich im Jahr 2027 wieder eingehalten werden.

Auflagen Gesundheitsamt

Da wir den Höchstwert aktuell noch überschreiten, sind wir gemäss Gesundheitsamt zu folgenden Massnahmen verpflichtet, welche bereits seit 2020 von der Einwohnergemeinde Bellach umgesetzt werden:




- Die Konzentration der relevanten Metaboliten von Chlorothalonil müssen im Rahmen der Selbstkontrolle mindestens jährlich risikobasiert überwacht werden. Die Untersuchungsberichte sind der Lebensmittelkontrolle bis auf weiteres laufend zuzustellen
- Wird der Höchstwert für relevante Metaboliten von Chlorothalonil im abgegebenen Trinkwasser überschritten, müssen die Konsumentinnen und Konsumenten mindestens jährlich informiert werden.

Massnahmen Bellach

Die aktuellen Untersuchungsberichte werden auf www.bellach.ch veröffentlicht. Zudem können die Messwerte auf www.trinkwasser.ch eingesehen werden.

Beim uns zur Verfügung stehenden Wasser achten wir darauf, bevorzugt Wasser aus weniger belasteten Bezugsorten zu verwenden oder das Wasser nach Möglichkeit zu mischen.

Verlauf Chlorothalonil:

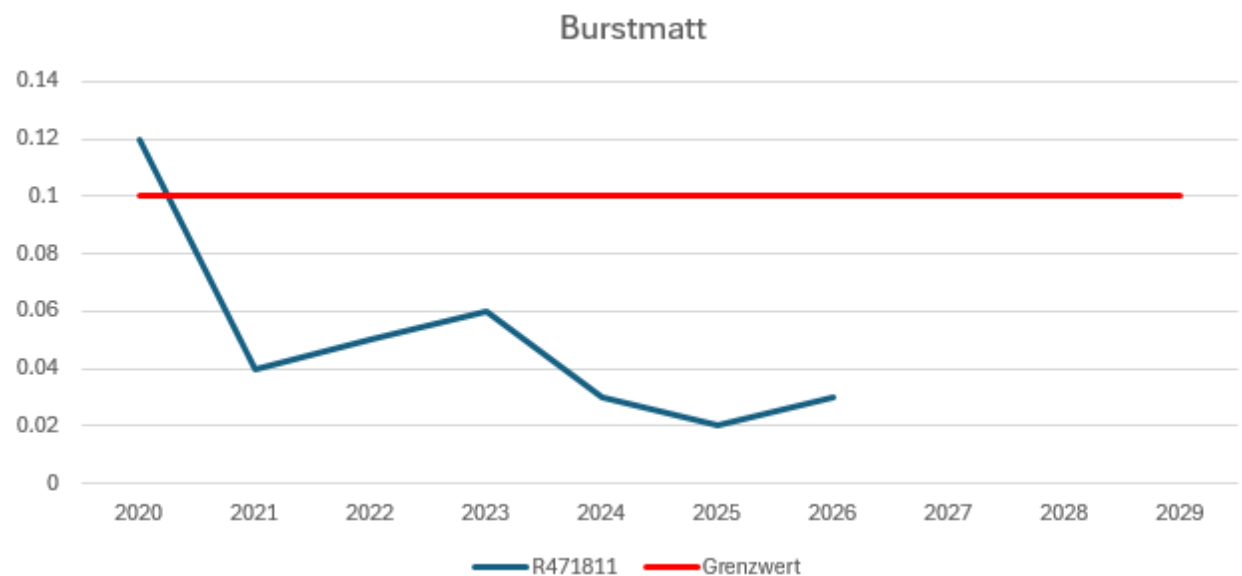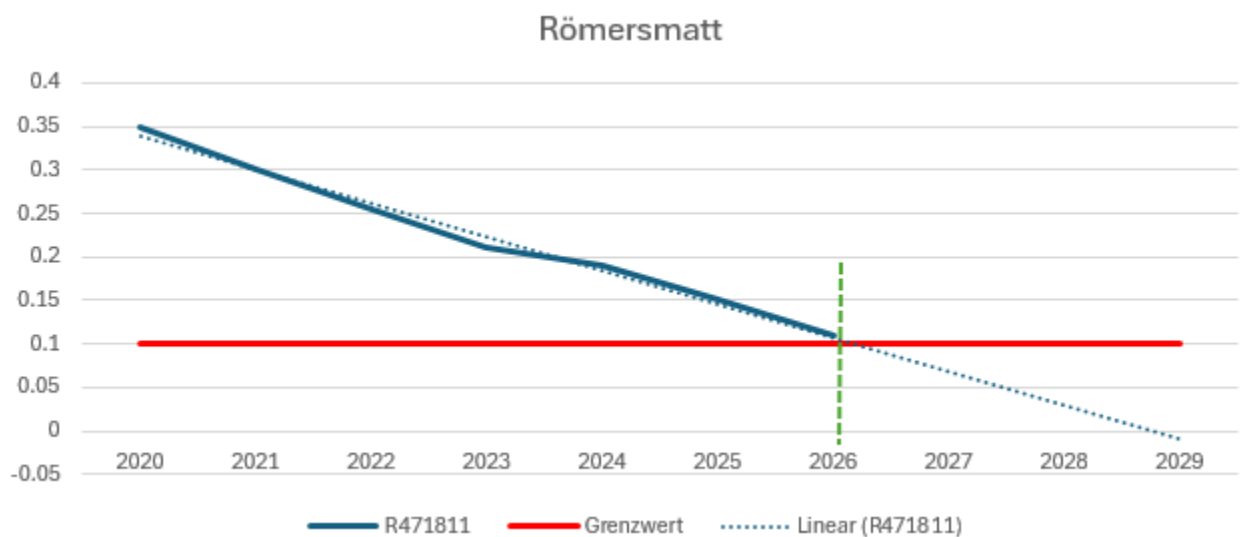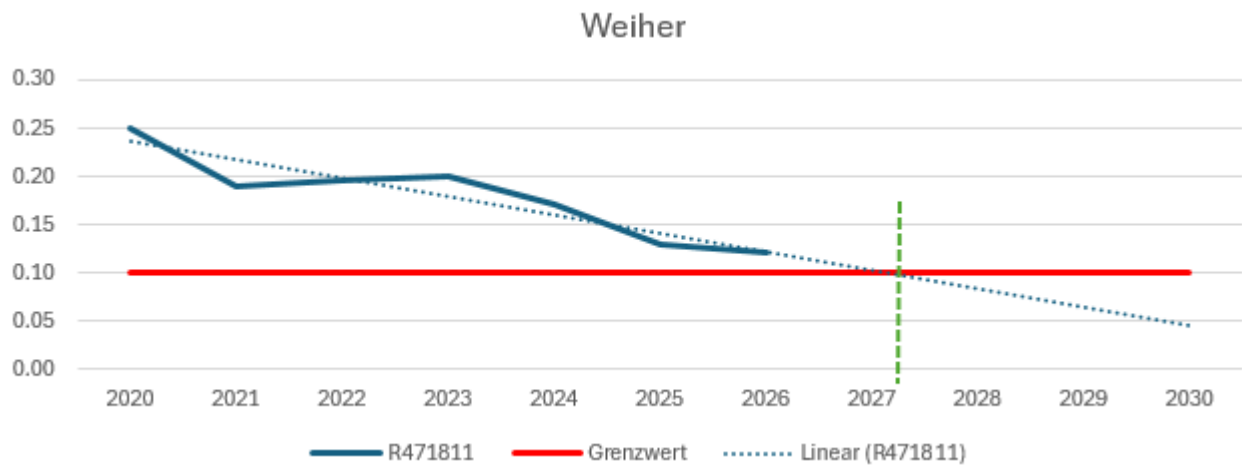

Qualitätssicherung

Die Wasserversorgung der Gemeinde Bellach arbeitet nach dem Wasser-Qualitätssicherungssystem (W12 Selbstkontrolle) des SVGW. Wir lassen alle Trinkwasserproben in einem zertifizierten, unabhängigen Labor (Bachema AG, CH-8952 Schlieren) regelmässig auf bakteriologische und chemische Parameter prüfen.

Weitere Auskünfte

Brunnenmeister Wasserversorgung Bellach
Jan Hilscher, Tel. 079 446 95 20

Leiter Tiefbau Bauverwaltung
Martin von Wartburg, Tel. 032 617 36 25

Internet: www.bellach.ch
www.trinkwasser.ch
www.svgw.ch